
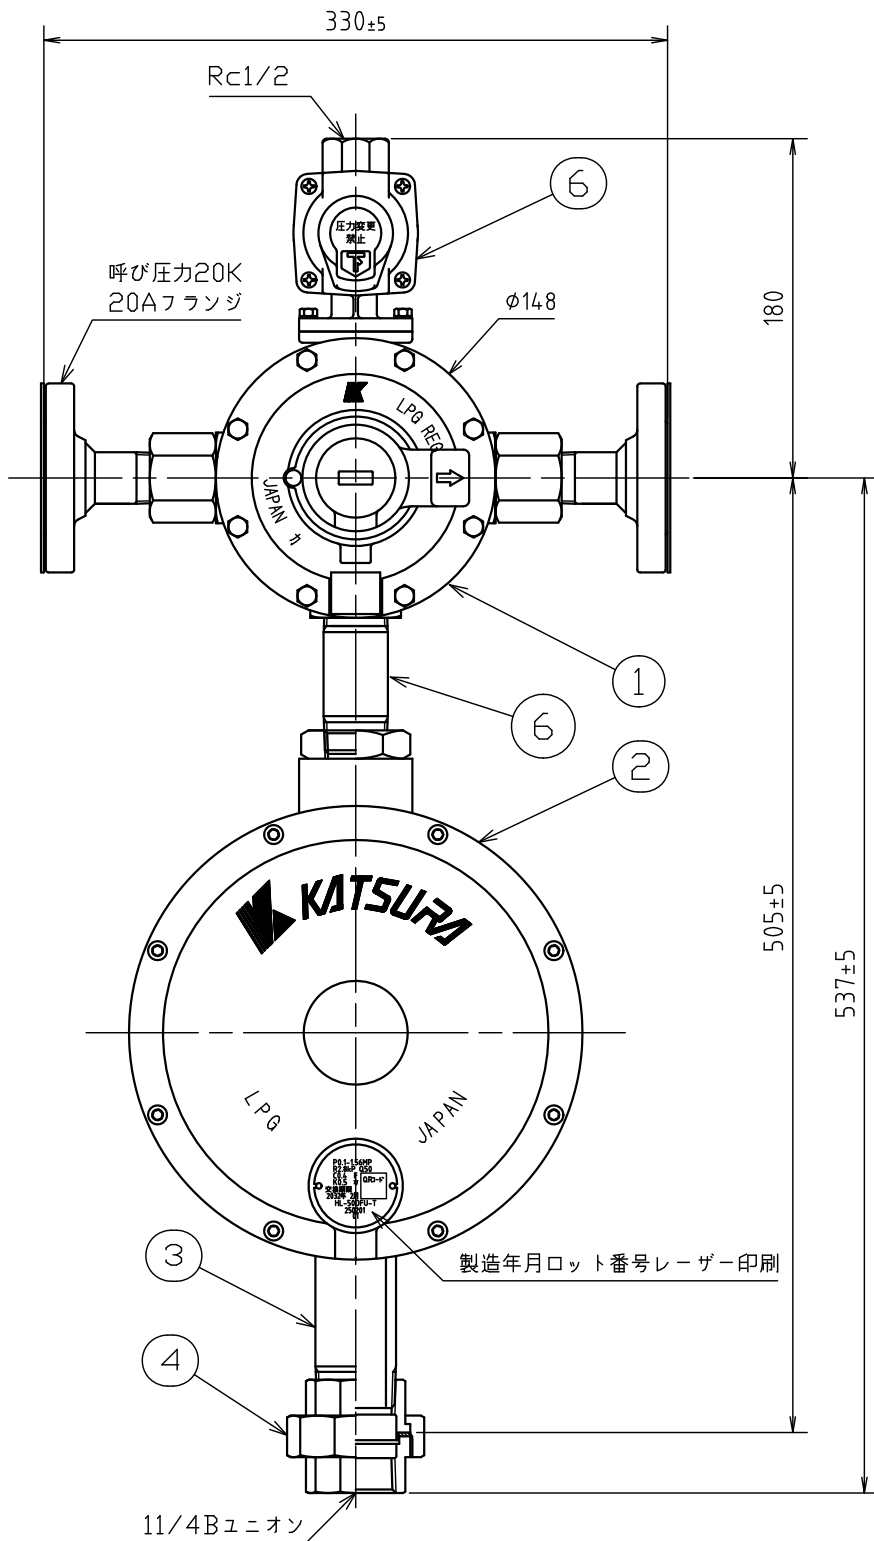


納入品図面


204

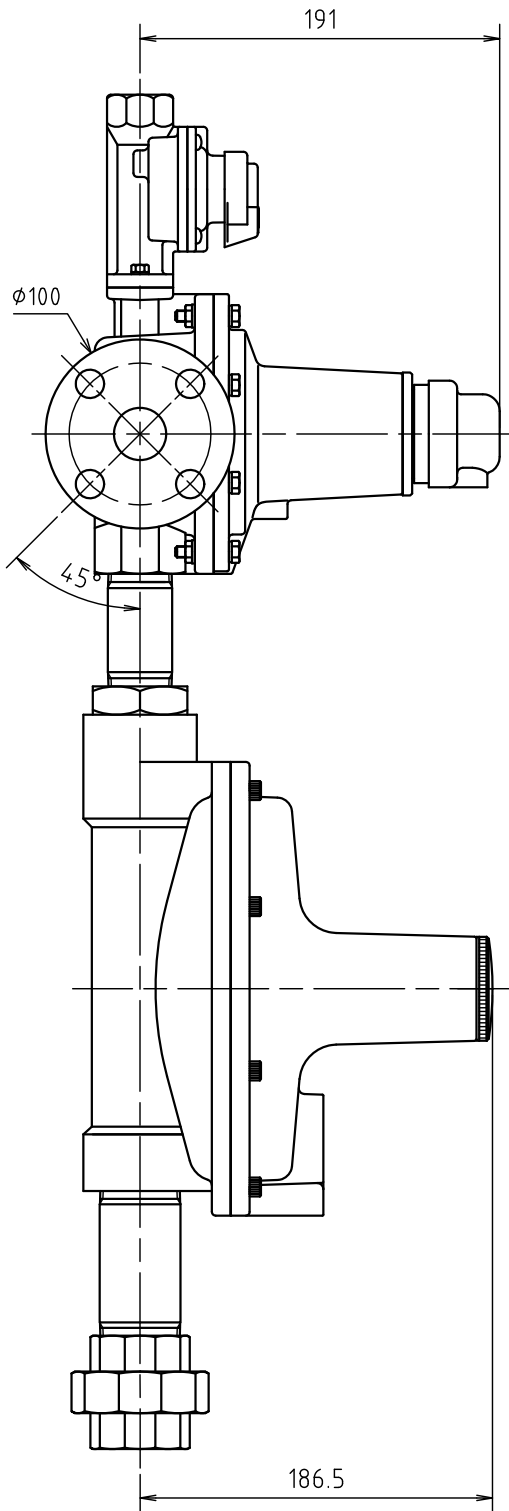

梱包部品				
番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
201	安全のしおり	-	1	取説・保証書QR記載
202	検査成績書	-	1	
203	20Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
204	BNW-20A	ステンレス	8	ジオメット処理
205	I型漏洩検知部	Ass'y	1	
206	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
207	子出口継手	真鍮	1	

番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備考 (REMARKS)
1	KA-50B	Ass'y	1	HL用
2	KLS-50AM-T	Ass'y	1	Mタイプに使用(自動切替用)
	KLS-50A-T	Ass'y	1	Mなしタイプに使用(自動切替用)
3	32A長ニップルL=107.5	鉄	1	塗装
4	11/4Bユニオン	鉄	1	溶融亜鉛メッキ、パッキン付
5	子調整器	Ass'y	1	本体 } アルマイト処理, カバー } 塗装
6	1B長ニップル	鉄	1	塗装

仕様		
型式	HL-50DMFU-T	HL-50DFU-T
容量	50kg/h	
入口接続	20Aフランジ	
出口接続	11/4Bユニオン	
重量	10.75kg	
耐圧試験圧力	高圧部	2.6MPa
	中圧部	0.8MPa
	低圧部	0.3MPa
気密試験圧力	高圧部	1.56MPa
	中圧部	0.15MPa
	低圧部	5.50kPa
入口圧力範囲	0.1~1.56MPa	
出口圧力範囲	2.55~3.3kPa	
閉塞圧力	3.5kPa以下	
補給開始圧力	0.1MPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.4kPa	
親調整器作動開始流量	0.4±0.38kg/h	
子調整器最大流量	0.5kg/h以下	



LIA検査合格証紙

- ・LIA検査合格証紙が貼付してあります。
- ・LIA：経済産業省指定検定機関
財団法人日本エルビーガス機器検査協会

殿					
出図 (ISSUED)	設計 (DESIGNED)	製図 (DRAWN)	照査 (CHECKED)	承認 (APPROVED)	名称 (TITLE)
		山崎	杉山	今井	切替型漏えい検知装置
尺度 (SCALE)	日付 (DATE)				HL-50D-T
1:4	2025/1/27				図番 (DWG. No.)
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				00
	105366102				