
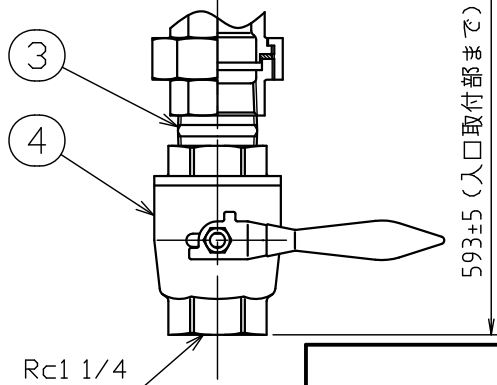
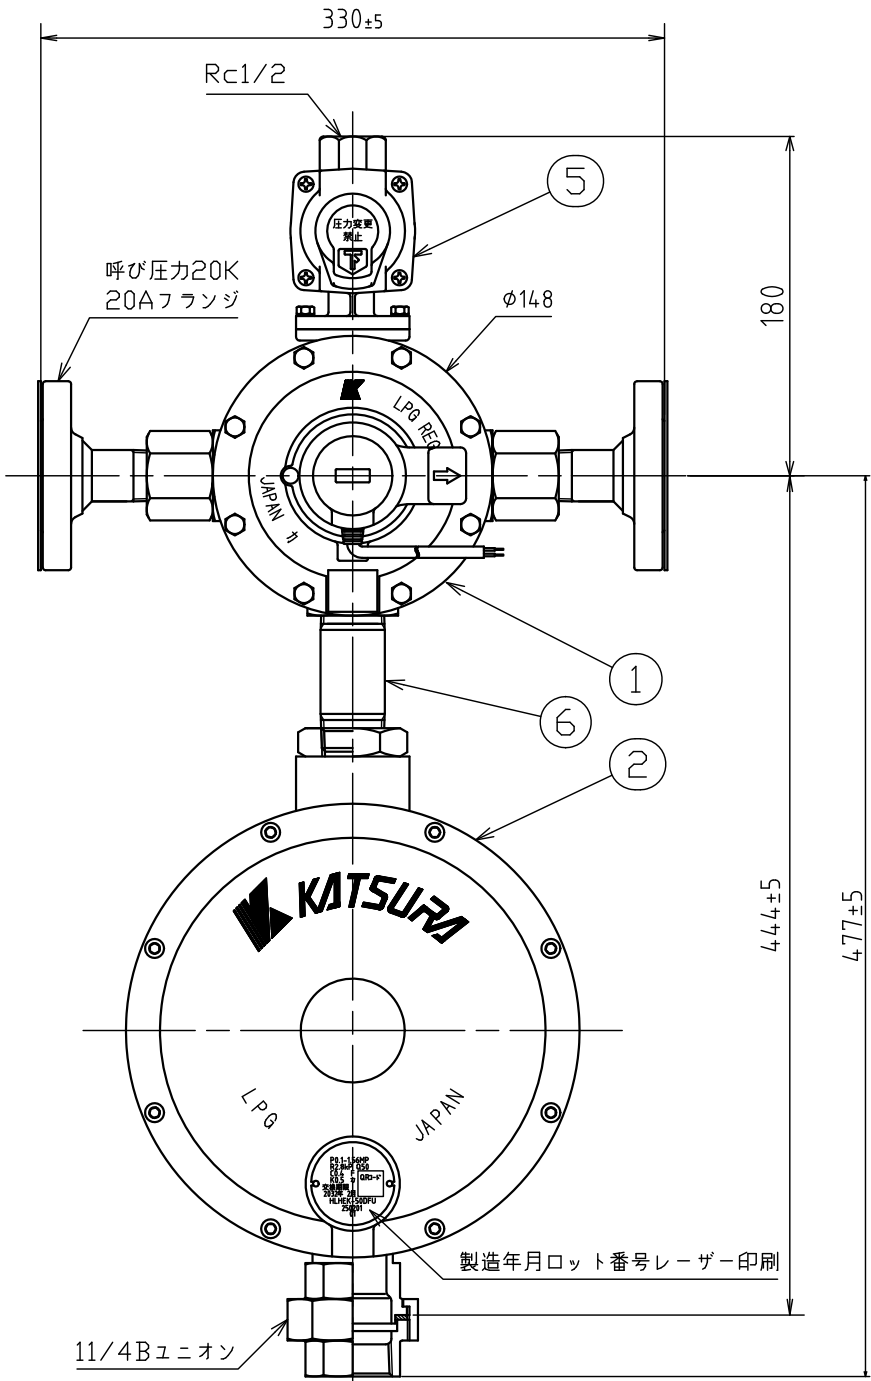



納入品図面

梱包部品				
番号 (No.)	名 称 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	取説・保証書QR記載
202	検査成績書	-	1	
203	20Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
204	BNW-20A	ステンレス	8	ジオメット処理
205	I型漏洩検知部	Ass'y	1	
206	低圧ホース L=450	Ass'y	1	
207	子出口継手	真鍮	1	

(No.)	(NAME OF PART)	(MATERIAL)	(QTY)	(REMARKS)
1	KA-50BHEK	Ass'y	1	HLL用
2	KLS-50AM	Ass'y	1	Mタイプに使用(自動切替用)
	KLS-50A	Ass'y	1	Mなしタイプに使用(自動切替用)
3	11/4Bニッブル	鉄	1	電気亜鉛メッキ Bタイプのみ
4	32Aボールバルブ	Ass'y	1	Bタイプのみ
5	子調整器	Ass'y	1	本体 }アルマイト処理, カバー }塗装
6	1B長ニッブル	鉄	1	塗装

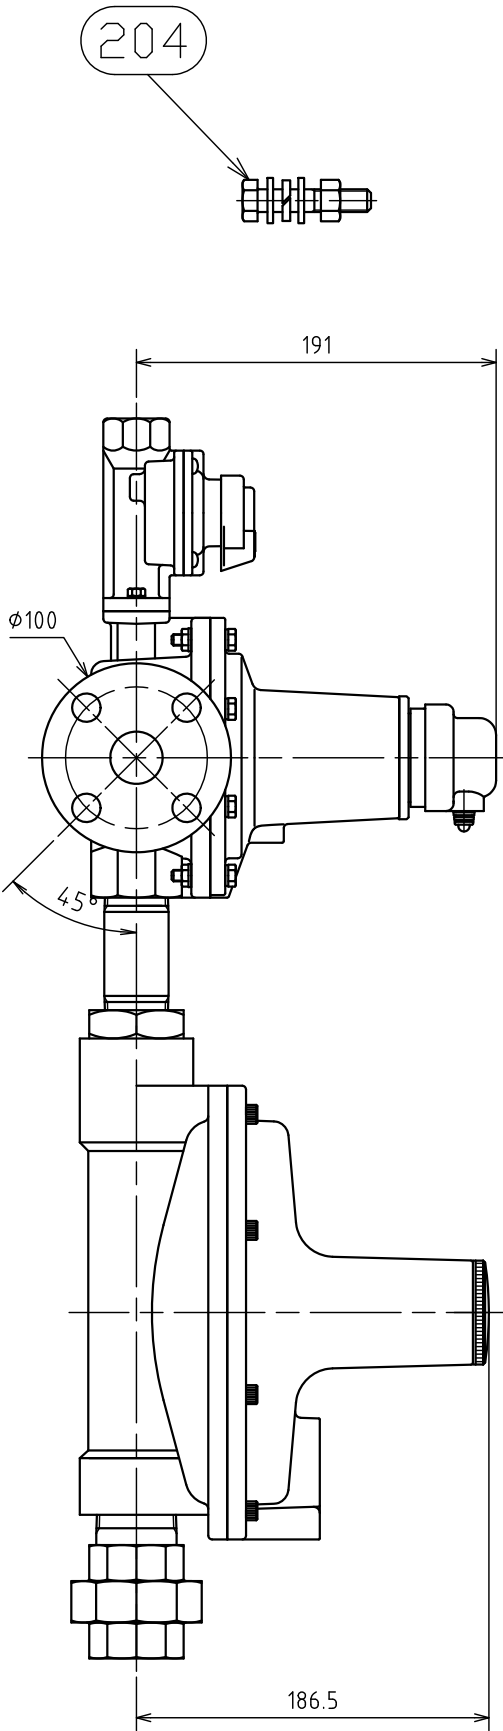

仕 様				
型 式	HLHEK-50DMFU	HLHEK-50DMFB	HLHEK-50DFU	HLHEK-50DFB
容 量	5 0 k g / h			
入 口 接 続	呼び圧力 2 0 k 2 0 A フ ラ ン ジ			
出 口 接 続	3 2 A ユ ニ オ ン	3 2 A ボ ー ル バ ル ブ	3 2 A ユ ニ オ ン	3 2 A ボ ー ル バ ル ブ
重 量	1 0 . 7 k g	1 2 . 2 5 k g	1 0 . 7 k g	1 2 . 2 5 k g
耐 圧 試 験 圧 力	高 圧 部	2 . 6 M P a		
	中 圧 部	0 . 8 M P a		
	低 圧 部	0 . 3 M P a		
気 密 試 験 圧 力	高 圧 部	1 . 5 6 M P a		
	中 圧 部	0 . 1 5 M P a		
	低 圧 部	5 . 5 0 k P a		
入 口 圧 力 範 囲	0 . 1 ~ 1 . 5 6 M P a			
出 口 圧 力 範 囲	2 . 5 5 ~ 3 . 3 k P a			
閉 塞 圧 力	3 . 5 k P a 以 下			
補 給 開 始 圧 力	0 . 1 M P a 以 下			
安全弁作動開始圧力	5 . 6 ~ 8 . 4 k P a			
安全弁作動停止圧力	5 . 0 4 ~ 8 . 4 k P a			
親調整器作動開始流量	0 . 4 ± 0 . 3 8 k g / h			
子調整器最大流量	0 . 5 k g / h 以 下			
入 イ ッ チ 部	接 点	無電圧α接点 自己保持型		
		(表示器が白：OFF 赤：ON)		
	最大使用電圧	DC30V		
	最大開閉電流	0.3A		
	最大開閉容量	10W		
	接点固電圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下		
	絶縁抵抗	5MΩ以上(DC500Vメガにて)		
	接点抵抗	2Ω以下(接点閉時)		
接点耐久性	2000回(DC24V、0.2Aにて)			



LIA検査合格証紙

- ・LIA検査合格証紙が貼付してあります。
- ・LIA:経済産業省指定検定機関
財団法人日本エルビーガス機器検査協会

出 国 (ISSUED)					名称 (TITLE)	
設計 (DESIGNED)					発信機能付 切替型漏えい検知装置	
製 図 (DRAWN)					HLHEK-50D	
照 査 (CHECKED)					図番 (DWG. No.)	
承認 (APPROVED)					00	
尺 度 (SCALE)					105366301	
日 付 (DATE)					2025/1/27	
1:4					KATSURA CO.,LTD.	
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)					X,G10,U53	