



納入品図面

204

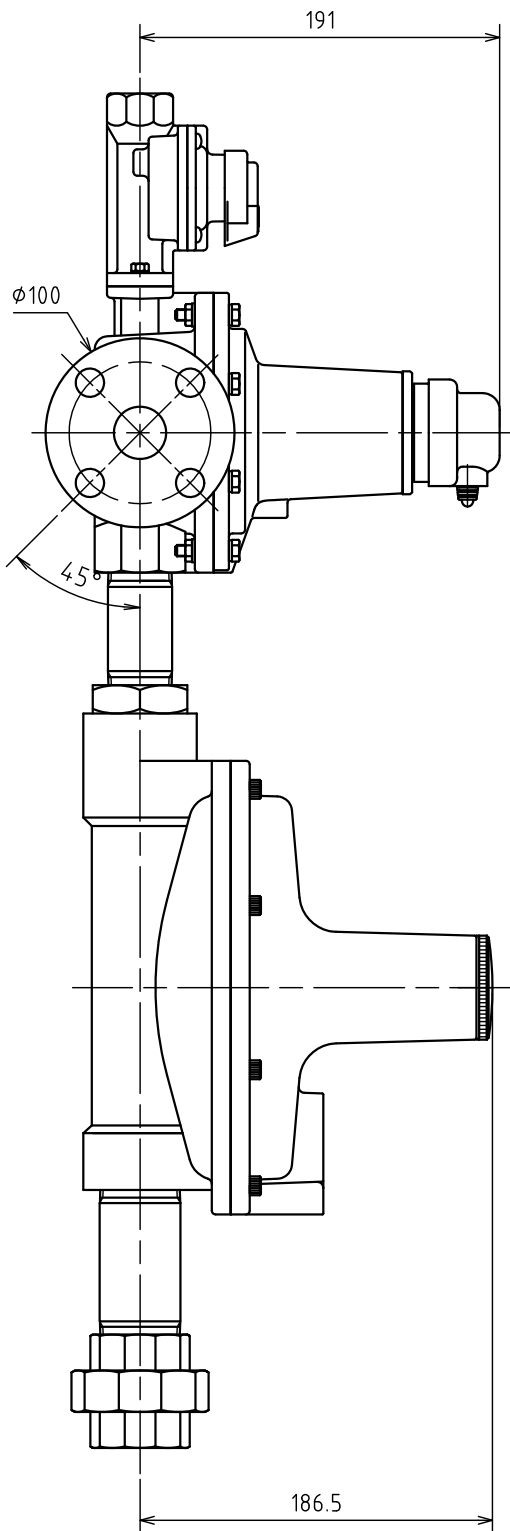

梱包部品				
番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
201	取扱説明書	-	1	取説・保証書QR記載
202	検査成績書	-	1	
203	20Aフランジパッキン	ノンアスベスト	2	
204	BNW-20A	ステンレス	8	ジオメット処理
205	I型漏洩検知部	A s s ' y	1	
206	低圧ホース L=450	A s s ' y	1	
207	子出口継手	真鍮	1	

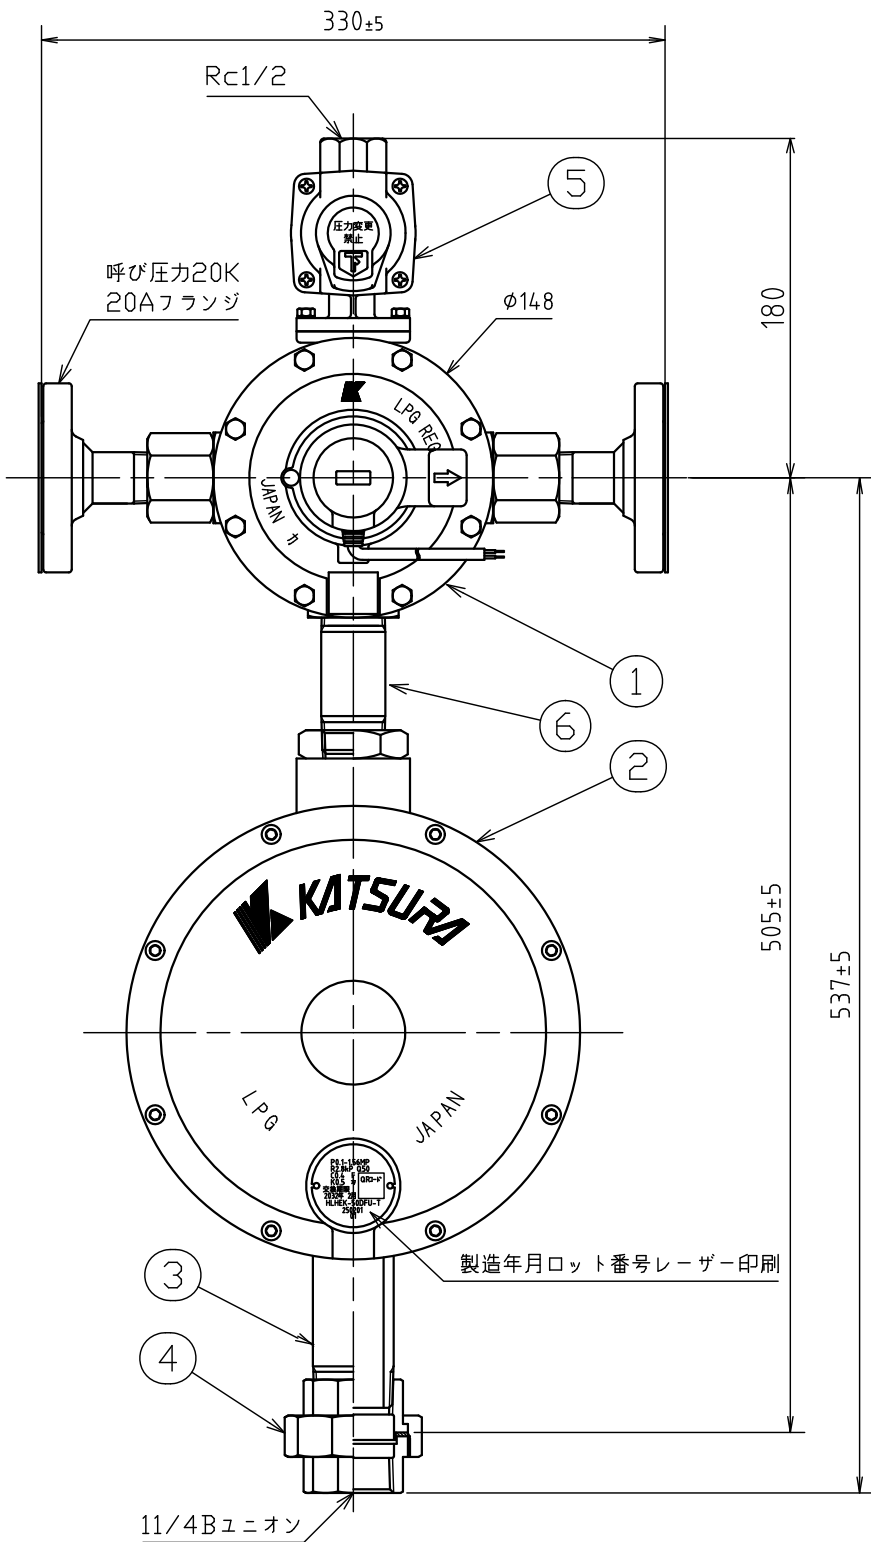

番号 (No.)	名 (NAME OF PART)	材 質 (MATERIAL)	員数 (QTY)	備 考 (REMARKS)
1	KA-50BHEK	A s s ' y	1	HLL用
2	KLS-50AM-T	A s s ' y	1	Mタイプに使用(自動切替用)
	KLS-50A-T	A s s ' y	1	Mなしタイプに使用(自動切替用)
3	32A長ネジL=107.5	鉄	1	塗装
4	11/4Bユニオン	鉄	1	溶融亜鉛メッキ、パッキン付
5	子調整器	A s s ' y	1	本体 } アルマイト処理、 カバー } 塗装
6	1B長ネジ	鉄	1	塗装

仕 様		
型 式	HLHEK-50DMFU-T	HLHEK-50DFU-T
容 量	50kg/h	
入 口 接 続	呼び圧力20k 20Aフランジ	
出 口 接 続	11/4Bユニオン	
重 量	10.85kg	
耐 圧 試 験 圧 力	高圧部	2.6MPa
	中圧部	0.8MPa
	低圧部	0.3MPa
気 密 試 験 圧 力	高圧部	1.56MPa
	中圧部	0.15MPa
	低圧部	5.50kPa
入 口 圧 力 範 囲	0.1~1.56MPa	
出 口 圧 力 範 囲	2.55~3.3kPa	
閉 塞 圧 力	3.5kPa以下	
補 給 開 始 圧 力	0.1MPa以下	
安全弁作動開始圧力	5.6~8.4kPa	
安全弁作動停止圧力	5.04~8.4kPa	
親調整器作動開始流量	0.4±0.38kg/h	
子調整器最大流量	0.5kg/h以下	
ス イ ッ チ 部	接 点	無電圧α接点 自己保持型 (表示器が白:OFF 赤:ON)
	最大使用電圧	DC30V
	最大開閉電流	0.3A
	最大開閉容量	10W
	接 点 固 電 圧	DC150V、1分間、リーク電流1mA以下
	絶 縁 抵 抗	5MΩ以上(DC500Vメガにて)
	接 点 抵 抗	2Ω以下(接点閉時)
	接 点 耐 久 性	2000回(DC24V、0.2Aにて)



LIA検査合格証紙

- ・LIA検査合格証紙が貼付してあります。
- ・LIA：経済産業省指定検定機関
財団法人日本エルビガス機器検査協会

殿					
出図(ISSUED)	設 計 (DESIGNED)	製 図 (DRAWN)	照 査 (CHECKED)	承 認 (APPROVED)	名称(TITLE) 発信機能付 切替型漏えい検知装置
		山崎	杉山	今井	HLHEK-50D-T
尺 度 (SCALE) 1:4	日 付 (DATE) 2025/1/27				図 番 (DWG. No.) 00
第三角法 (3RD ANGLE PROJECTION)	KATSURA CO.,LTD.				105366302